
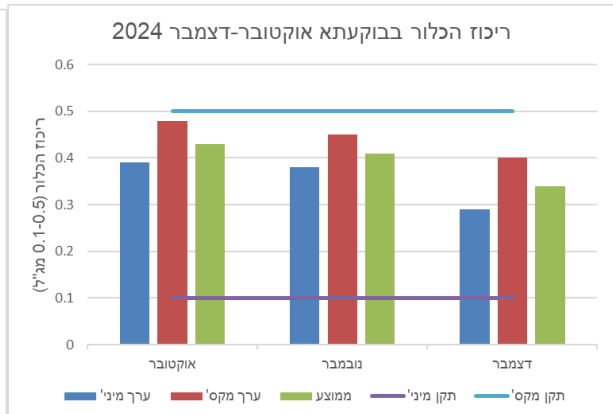


דיווח על איכות המים בבוקעתא
בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של בוקעתא פרטים על איכות המים המסופקים
 הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו ביישוב בוקעתא בין התאריכים 01.10.2024-31.12.2024
 מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. היקף הדיגום צומצם עם הרחבת הלחימה בצפון וזאת על פי הוראות פיקוד העורף, נוהל דיגום בחירום ועל פי אישור מיוחד שהתקבל ממשד הבריאות. על פי תוכנית הדיגום, היקף הדיגום לרבעון זה, 15 בדיקות. בשל המגבלות שהטיל פקוד העורף, צומצם הדיגום בתקופה וזאת עד הפסקת הלחימה. הנ"ל בהתאם להנחיות ובתיאום מול משרד הבריאות.

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
בוקעתא	שגרתית	רשת	5*	5	100%	5	0%
בוקעתא	פלואוריד	רשת	1	1	100%	מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי
בוקעתא	THM	רשת	1	0	לא ניתן	--	--

2. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, דווח כי הריכוז נמוך מערך סף הבדיקה.
3. מתכות רשת – דיגום המשקף את איכות הצנרת. נדרש בתדירות של אחת ל-3 שנים. תוכנן ובוצע בחודש מאי 2024. דווח בדו"ח קודם.
4. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי. לא בוצע הדיגום בשל הסיכון בשטח בתקופת המלחמה. דווח למשרד הבריאות.
5. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.
6. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הממצאים תקינים.
7. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.

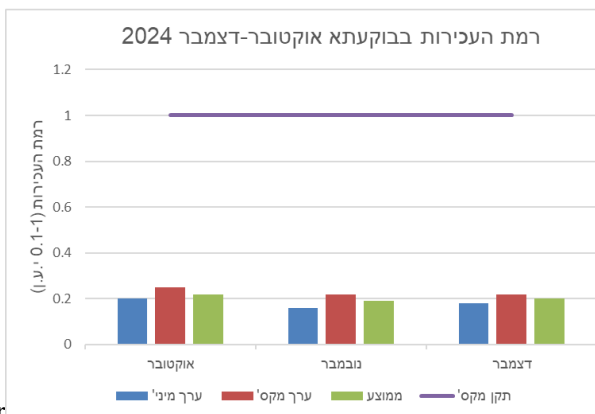

dr

בברכה,
אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד

