


דיווח על איכות המים בעין קיניא
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של עין קיניא פרטים על איכות המים המסופקים
הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב עין קיניא בין התאריכים 01.10.2024-31.12.2024
מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

אחוז חריגה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	5	100%	5	*5	רשת	שגרתית	עין קיניא
מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי	100%	1	1	רשת	פלואוריד	עין קיניא
--	--	לא ניתן	0	1	רשת	THM	עין קיניא

- התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. היקף הדיגום נמוך מ-100% שכן עם הרחבת הלחימה בצפון ניתנו מגבלות פקוד העורף שהגבילו את ביצוע הדיגום. הנ"ל תואם ואושר מול נציגי משרד הבריאות. על פי תוכנית הדיגום, היקף הדיגום לרבעון זה, 15 בדיקות. בשל המגבלות שהטיל פקוד העורף, צומצם הדיגום בתקופה וזאת עד הפסקת הלחימה. הנ"ל בהתאם להנחיות ובתיאום מול משרד הבריאות.
- פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים דווח כי ריכוז הפלואוריד הינו נמוך מערך הסף.
- מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נדרש בתדירות של אחת ל-3 שנים. תוכנן ובוצע בחודש מאי 2024, כל הממצאים תקינים.
- THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי. לא בוצע הדיגום בשל הסיכון בשטח בתקופת המלחמה. דווח למשרד הבריאות.
- על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הממצאים תקינים.
- רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
- תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

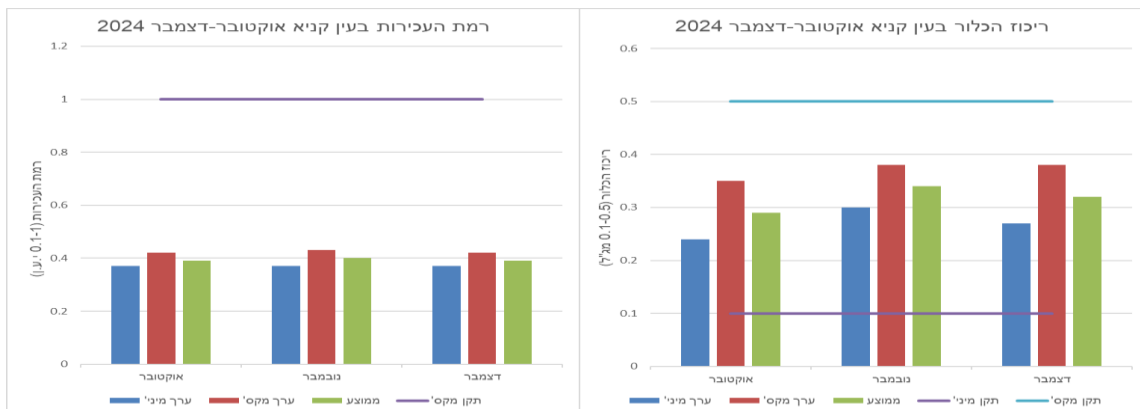

בברכה,
אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד

