
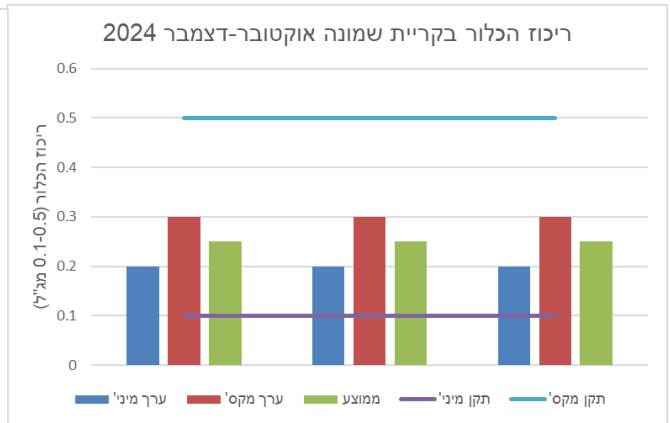


**דיווח על איכות המים בקרית שמונה**  
**בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,**  
**אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קריית שמונה פרטים על איכות המים המסופקים**  
**הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב קרית שמונה בין התאריכים 01.10.2024-31.12.2024**  
**מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת**

אחוז חריגה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	34	100%	34	34	רשת	שגרתית	קריית שמונה
מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי	100%	1	1	רשת	פלואוריד	קריית שמונה
--	--	לא ניתן	0	1	רשת	THM	קריית שמונה

- התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. היקף הדיגום נמוך מ-100% בשל הרחבת הלחימה בצפון, מגבלות פקוד העורף. הנושא הוסדר מול משרד הבריאות. על פי תוכנית הדיגום, היקף הדיגום לרבעון זה, 59 בדיקות. בשל המגבלות שהטיל פקוד העורף, צומצם הדיגום בתקופה וזאת עד הפסקת הלחימה. הנ"ל בהתאם להנחיות ובתיאום מול משרד הבריאות.
- פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתייה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, **דווח כי ריכוז הפלואוריד הינו 400 מקג"ל.**
- מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. נדרש בתדירות של אחת לשנתיים. תוכנן לביצוע בשנת 2023 אבל בשל הלחימה בוצע בחודש יוני של שנת 2024. כל התוצאות תקינות ונמוכות מערך סף הבדיקה. דווחו בדו"ח קודם.
- THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי. לא בוצע הדיגום בשל הסיכון בשטח בתקופת המלחמה. דווח למשרד הבריאות.
- על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הממצאים תקינים.
- רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
- תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

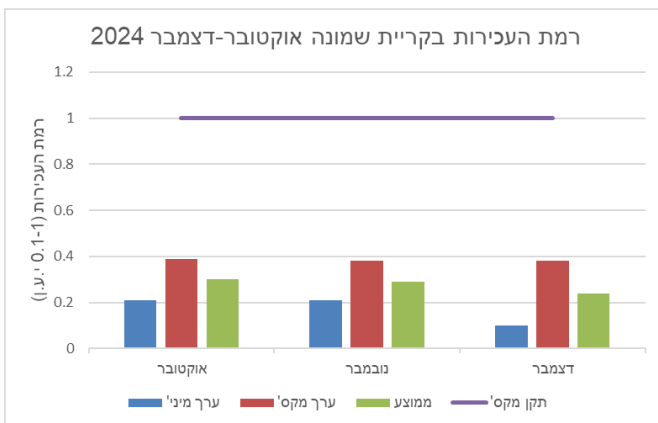

בברכה,  
אינג' לואיס בלכר  
מהנדס התאגיד

