
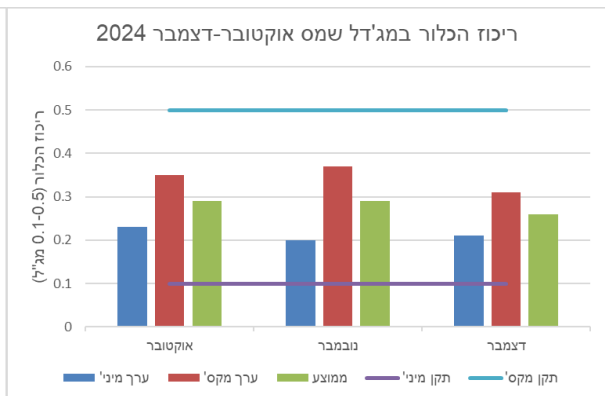


ריכוז נתונים
דיווח על איכות המים במג'דל שמש
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א-2001,
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מג'דל שמש פרטים על איכות המים הדוח מתייחס
לבדיקות שנעשו בישוב במג'דל שמש בין התאריכים 01.10.24-31.12.24

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מג'דל שמש	שגרתית	רשת	12	12	100%	12	0%
מג'דל שמש	פלואוריד	רשת	1	1	100%	מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי
מג'דל שמש	THM	רשת	1	0	לא ניתן	--	--

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. על פי תוכנית הדיגום, היקף הדיגום לרבעון זה, 42 בדיקות. בשל המגבלות שהטיל פקוד העורף, צומצם הדיגום בתקופה וזאת עד הפסקת הלחימה. הנ"ל בהתאם להנחיות ובתיאום מול משרד הבריאות.
2. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, **דווח כי הריכוז נמוך מערך סף הבדיקה.**
3. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. נדרש בתדירות של אחת לשנתיים. תוכנן לביצוע באוקטובר 2023 ובשל פרוץ המלחמה נדחה הביצוע לשנה הנוכחית. בוצע בחודש יוני ודווח. כל התוצאות יצאו תקינות.
4. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי. לא בוצע הדיגום בשל הסיכון בשטח בתקופת המלחמה. דווח למשרד הבריאות.
5. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
6. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

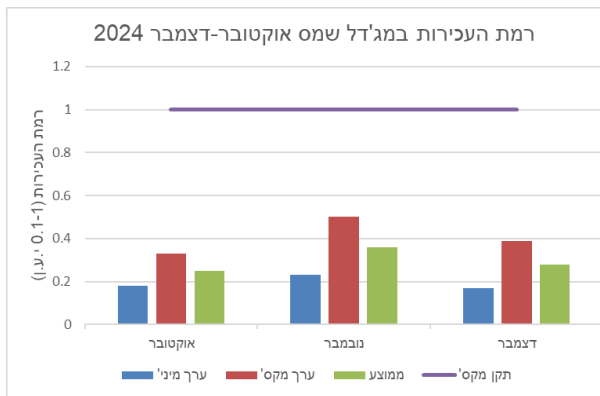

בברכה,
אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד