


דיווח על איכות המים במטולה
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מטולה פרטים על איכות המים המסופקים
 הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב מטולה בין התאריכים 01.10.2024-31.12.2024
 מחוז: 72120 מחוז צפון נפה : 72121 נפתית צפת

אחוז חריגה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	5	100%	5	*5	רשת	שגרתית	מטולה
0%	1	100%	1	1	רשת	פלואוריד	מטולה
--	--	לא ניתן	0	1	רשת	THM	מטולה

- התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. היקף הדיגום צומצם עם הרחבת הלחימה בצפון וזאת על פי הוראות פיקוד העורף, נוהל דיגום בחירום ועל פי אישור מיוחד שהתקבל ממשד הבריאות. *על פי תוכנית הדיגום, היקף הדיגום לרבעון זה, 15 בדיקות. בשל המגבלות שהטיל פקוד העורף, צומצם הדיגום בתקופה וזאת עד הפסקת הלחימה. הנ"ל בהתאם להנחיות ובתיאום מול משרד הבריאות.
- פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, **דווח כי הריכוז הינו 630 מק"ג/ל**.
- מתכות רשת – דיגום המשקף את איכות הצנרת. נדרש בתדירות של אחת ל-3 שנים. תוכנן לשנת 2025.
- THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי. לא בוצע הדיגום בשל הסיכון בשטח בתקופת המלחמה. דווח למשרד הבריאות.
- על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הממצאים תקינים.
- רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
- תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

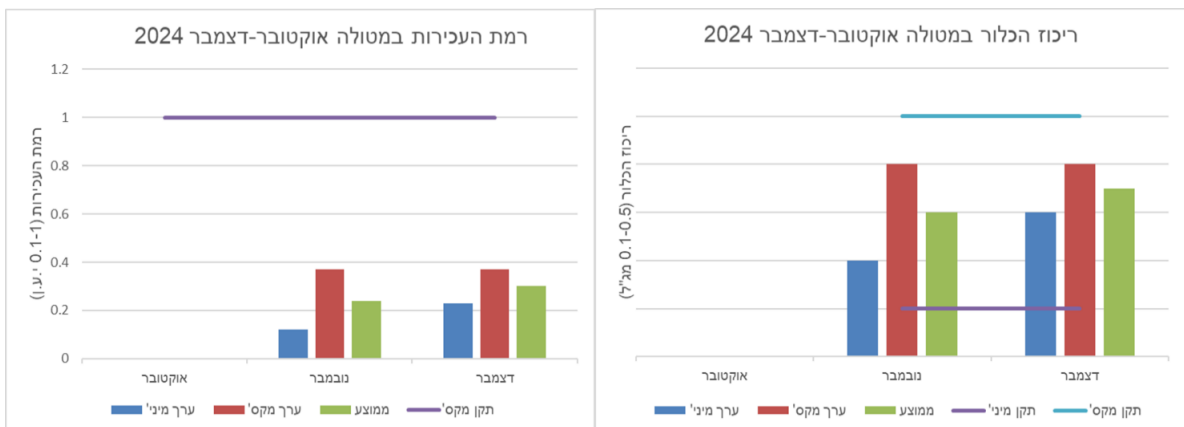

בברכה,
אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד

