


**דיווח על איכות המים בקצרין**  
**בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,**  
**אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קצרין פרטים על איכות המים המסופקים**  
 הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב קצרין בין התאריכים 01.10.2024-31.12.2024  
 מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

אחוז חריגה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	7	100%	7	7	רשת	שגרתית	קצרין
מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי	100%	1	1	רשת	פלואוריד	קצרין
--	--	לא ניתן	0	1	רשת	THM	קצרין

- התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. הממצאים תקינים. היקף הדיגום נמוך מ-100%. עם הרחבת הלחימה בצפון, הוסדר נוהל דיגום בחירום שהותאם להוראות פקוד העורף. מתכונת הדיגום תואמה מול משרד הבריאות וקיבלה את אישורו.  
 \*על פי תוכנית הדיגום, היקף הדיגום לרבעון זה, 21 בדיקות. בשל המגבלות שהטיל פקוד העורף, צומצם הדיגום בתקופה וזאת עד הפסקת הלחימה. הני"ל בהתאם להנחיות ובתיאום מול משרד הבריאות.
- פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתייה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים דווח כי ריכוזו הפלואוריד הינו **220 מקג"ל**.
- מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נדרש בתדירות של אחת ל-3 שנים. בוצע בחודש מאי 2024 ודווח. כל הממצאים תקינים.
- THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי. לא בוצע הדיגום בשל הסיכון בשטח בתקופת המלחמה. דווח למשרד הבריאות.
- על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הממצאים תקינים.
- רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
- תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

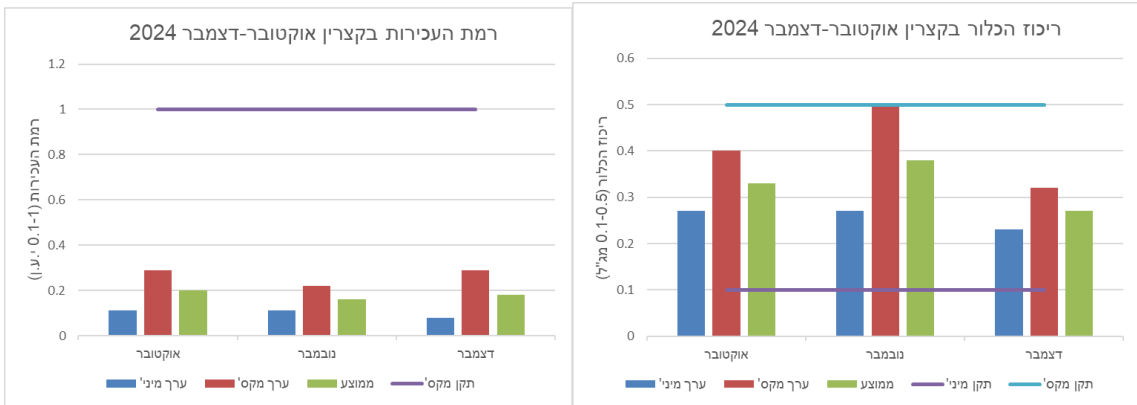

בברכה,  
אינג' לואיס בלכר  
מהנדס התאגיד

