


דיווח על איכות המים בבוקעתא
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של בוקעתא פרטים על איכות המים המסופקים
הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב בוקעתא בין התאריכים 01.07.2024-30.09.2024
מחוז: 72120 מחוז צפון נפה : 72121 נפתית צפת

אחוז חריגה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
0%	10	66.67%	10	15	רשת	שגרתית	בוקעתא
מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי	100%	1	1	רשת	פלואוריד	בוקעתא
0%	3	100%	3	3	רשת	מתכות	בוקעתא
--	--	0%	0	1	רשת	THM	בוקעתא

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. היקף הדיגום צומצם עם הרחבת הלחימה בצפון וזאת על פי הוראות פיקוד העורף, נוהל דיגום בחירום ועל פי אישור מיוחד שהתקבל ממשרד הבריאות.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הממצאים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.

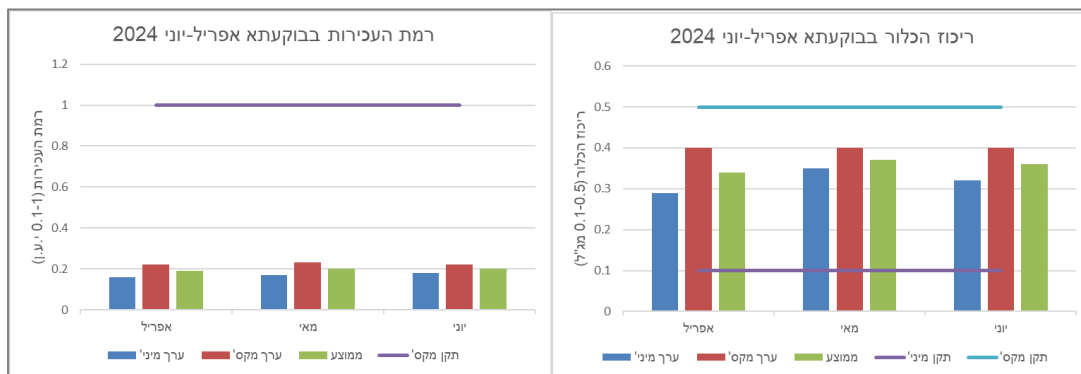

4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, **דווח כי הריכוז 100 מקג"ל.**
5. מתכות רשת – דיגום המשקף את איכות הצנרת. נדרש בתדירות של אחת ל-3 שנים. תוכנן ובוצע בחודש מאי 2024, להלן התוצאות:

שם הנק'	ברזל	נחושת	עופרת
תקן	1.0 מג"ל	1.4 מג"ל	10 מקג"ל
בית העם	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף
מגוף ראשי ליד בית קאסם אבו שאהין	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף
מגוף ראשי ליד בית סאהר פאהד	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף

6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי. לא בוצע בשל סיכון הגעת דוגם המעבדה לאזור. דווח למשרד הבריאות.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

בברכה,
אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד

