


דיווח על איכות המים בעין קיניא
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של עין קיניא פרטים על איכות המים המסופקים
הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב עין קיניא בין התאריכים 01.07.2024-30.09.2024
מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

אחוז חריגה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	15	75%	15	20	רשת	שגרתית	עין קיניא
מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי	100%	1	1	רשת	פלואוריד	עין קיניא
--	--	0%	0	1	רשת	THM	עין קיניא

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. היקף הדיגום נמוך מ-100% שכן עם הרחבת הלחימה בצפון ניתנו מגבלות פקוד העורף שהגבילו את ביצוע הדיגום. הנ"ל תואם ואושר מול נציגי משרד הבריאות.
2. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתייה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים דווח כי ריכוזו הפלואוריד הינו נמוך מערך הסף.
3. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נדרש בתדירות של אחת ל-3 שנים. תוכנן ובוצע בחודש מאי 2024, כל הממצאים תקינים. דווח ברבעון קדום.
4. THM - פרמטר המייצג תגובה אפשרית בין ריכוז הכלור וחומר אורגני העשוי להיווצר במים. התקן המקסי לגביו, 100 מק"ג/ל. לא בוצע הדיגום כמתוכנן ברבעון זה בשל מגבלות פקוד העורף. יושלם בהמשך. הנושא דווח למשרד הבריאות.
5. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.5-0.1 מג"ל. הממצאים תקינים.
6. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

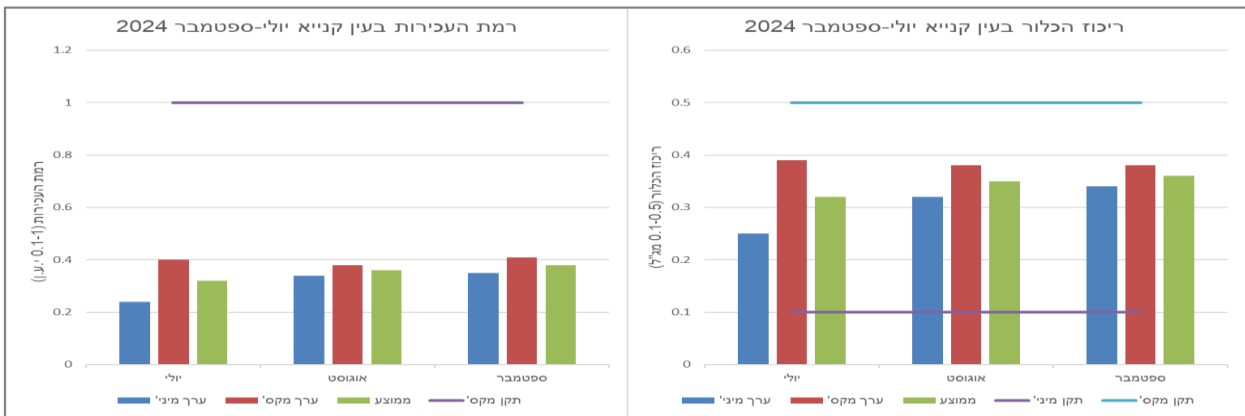

בברכה,
אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד