

דיווח על איכות המים בקרית שמונה

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,


אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קריית שמונה פרטים על איכות המים המסופקים

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב קרית שמונה בין התאריכים 01.07.2024-30.09.2024

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

אחוז חריגה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	51	85%	51	60	רשת	שגרתית	קריית שמונה
מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי	100%	1	1	רשת	פלואוריד	קריית שמונה
--	--	0%	0	1	רשת	THM	קריית שמונה

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. היקף הדיגום נמוך מ-100% בשל הרחבת הלחימה בצפון, מגבלות פקוד העורף. הנושא הוסדר מול משרד הבריאות.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הממצאים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.

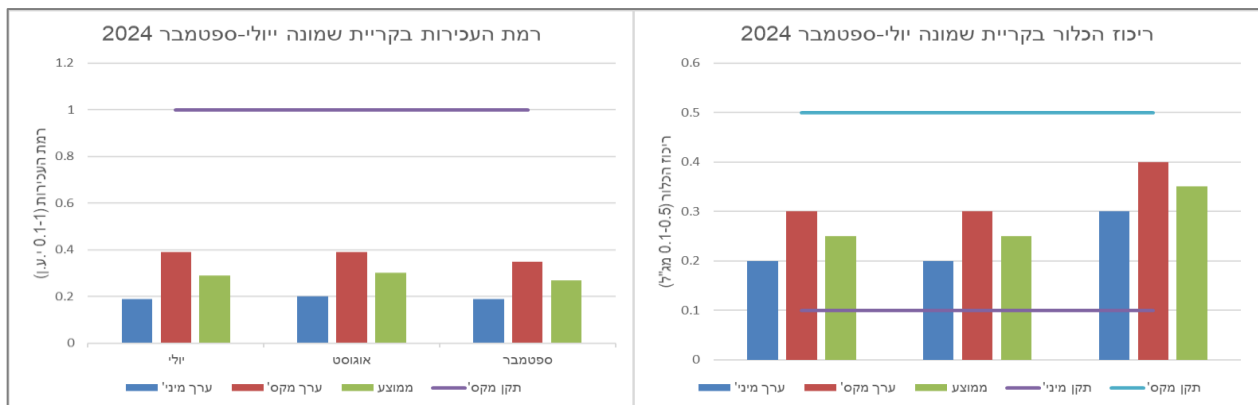

4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, **דווח כי הריכוז 460 מקג"ל**.
5. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. נדרש בתדירות של אחת לשנתיים. תוכנן לביצוע בשנת 2023 אבל בשל הלחימה בוצע השנה בחודש יוני שנה נוכחית כל התוצאות תקינות ונמוכות מערך סף הבדיקה. דווחו בדו"ח קודם.
6. THM - פרמטר המייצג תגובה אפשרית בין ריכוז הכלור וחומר אורגני העשוי להיווצר במים. **התקן המקס' לגביו, 100 מקג"ל**. נדרש בביצוע ברבעון המדווח אולם לא בוצע בשל מגבלות הלחימה. דווח למשרד הבריאות ויושלם בהמשך.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

בברכה,
אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד