

ריכוז נתונים

דיווח על איכות המים במגידל שמס

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,

אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מגידל שמס פרטים על איכות המים הדוח מתייחס לבדיקות

שנעשו בישוב במגידל שמס בין התאריכים 01.04.24-30.06.24


אחוז אחיזה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
0%	36	100%	36	36	רשת	שגרתית	מגידל שמס
מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי	100%	1	1	רשת	פלואוריד	מגידל שמס
0%	6	100%	6	6	רשת	מתכות	מגידל שמס

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התוכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתייה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, דווח כי הריכוז נמוך מערך סף הבדיקה.
3. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. נדרש בתדירות של אחת לשנתיים. תוכנן לביצוע באוקטובר 2023 ובשל הלחימה נדחה הביצוע לשנה הנוכחית. להלן התוצאות:

שם הנק'	ברזל	נחושת	עופרת
תקן	1.0 מג"ל	1.4 מג"ל	10 מקג"ל
יציאה מבריכת 100	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף	0.0072
יציאה מבריכת 500	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף
שכונה מזרחית	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף
כיכר הסוס	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף
אל חלוה	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף
ליד מפעל בטון	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף

4. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי, דיגום לפרמטר זה מתוכנן להתבצע בחודש אוגוסט שנה נוכחית.
5. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
6. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.

7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

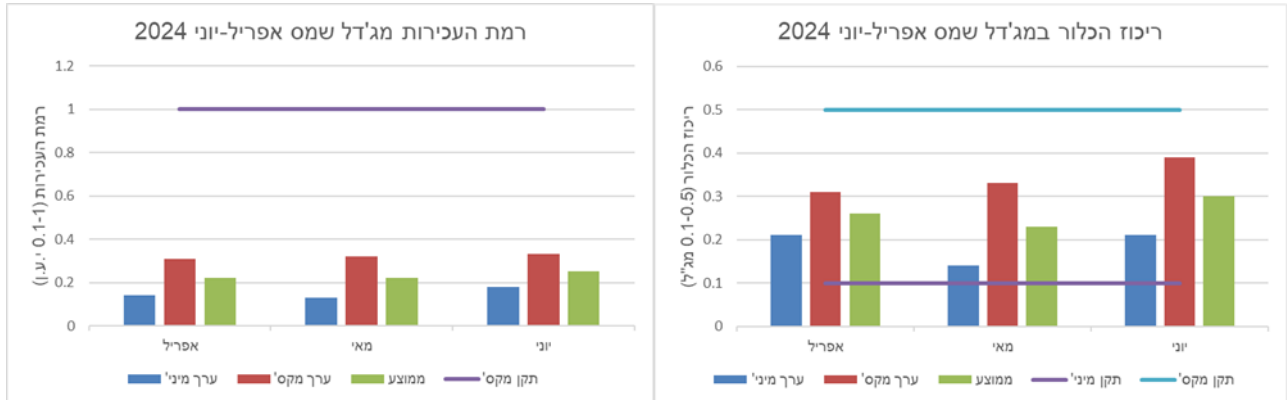

בברכה,

אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד