


דיווח על איכות המים בעין קיניא
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של עין קיניא פרטים על איכות המים המסופקים
הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב עין קיניא בין התאריכים 01.04.2024-30.06.2024
מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
עין קיניא	שגרתית	רשת	15	15	100%	15	0%
עין קיניא	פלואוריד	רשת	1	1	100%	מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי
עין קיניא	מתכות	רשת	3	3	100%	3	0%

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התוכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתייה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, **דווח כי הריכוז 170 מקג"ל.**
3. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום לפרמטר זה נידרש בתדירות של אחת ל-3 שנים. תוכנן ובוצע לחודש מאי 2024. להלן התוצאות:

שם הנק'	ברזל	נחושת	עופרת
תקן	1.0 מג"ל	1.4 מג"ל	10 מקג"ל
שלאלי	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף
כיכר חדשה	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף
ליד הכנסיה	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף	נמוך מערך הסף

4. THM - פרמטר המייצג תגובה אפשרית בין ריכוז הכלור וחומר אורגני העשוי להיווצר במים. התקן המקסימלי לגביו, 100 מקג"ל. פרמטר זה נדגם בעונת הקיץ. יפורסם ברבעון השלישי.
5. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.5-0.1 מג"ל. הממצאים תקינים.
6. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.

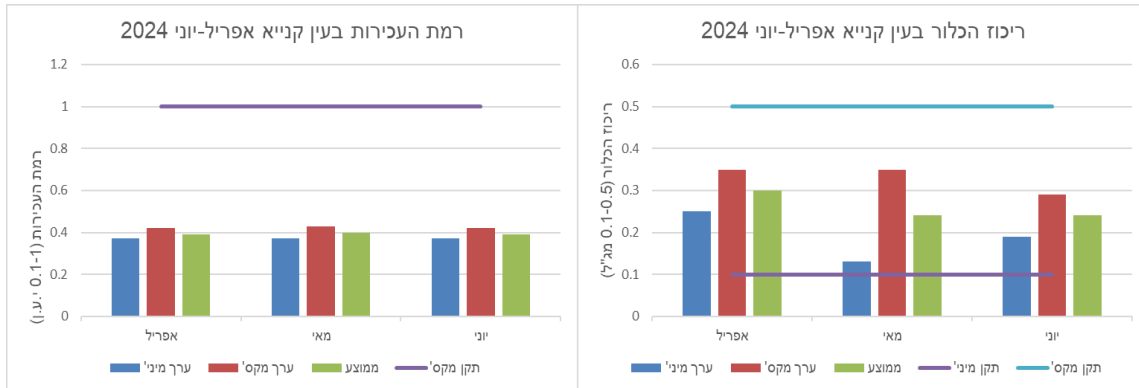

7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

בברכה,

אינג' לוואיס בלכר
מהנדס התאגיד