


דיווח על איכות המים בקרית שמונה
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קריית שמונה פרטים על איכות המים המסופקים
הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב קרית שמונה בין התאריכים 01.04.2024-30.06.2024
מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

אחוז חריגה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
0%	59	100%	59	59	רשת	שגרתית	קריית שמונה
מדובר בריכוז הטבעי	מדובר בריכוז הטבעי	100%	1	1	רשת	פלואוריד	קריית שמונה
טרם התקבלו	טרם התקבלו	100%	6	6	רשת	מתכות רשת	קריית שמונה

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הממצאים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.

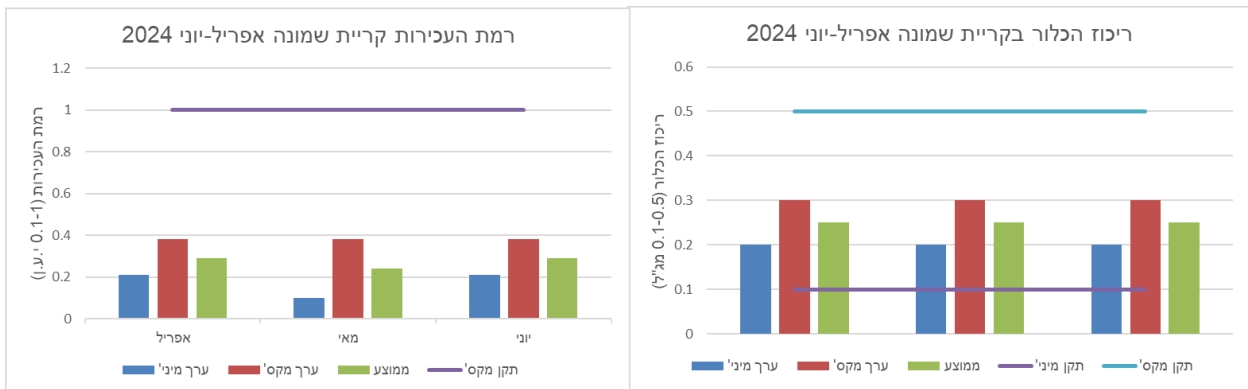

4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתייה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים, **דווח כי הריכוז 480 מקג"ל**
5. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. נדרש בתדירות של אחת לשנתיים. תוכנן לביצוע בשנת 2023 אבל בשל הלחימה בוצע השנה בחודש יוני. **הדיגום בוצע. טרם פורסמו תוצאות הבדיקה.**
6. THM - פרמטר המייצג תגובה אפשרית בין ריכוז הכלור וחומר אורגני העשוי להיווצר במים. **התקן המקס' לגביו, 100 מקג"ל.** פרמטר זה נדגם בעונת הקיץ. צפוי להתפרסם ברבעון השלישי.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

בברכה,
אינג' לואיס בלכר
מהנדס התאגיד

